


# มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป

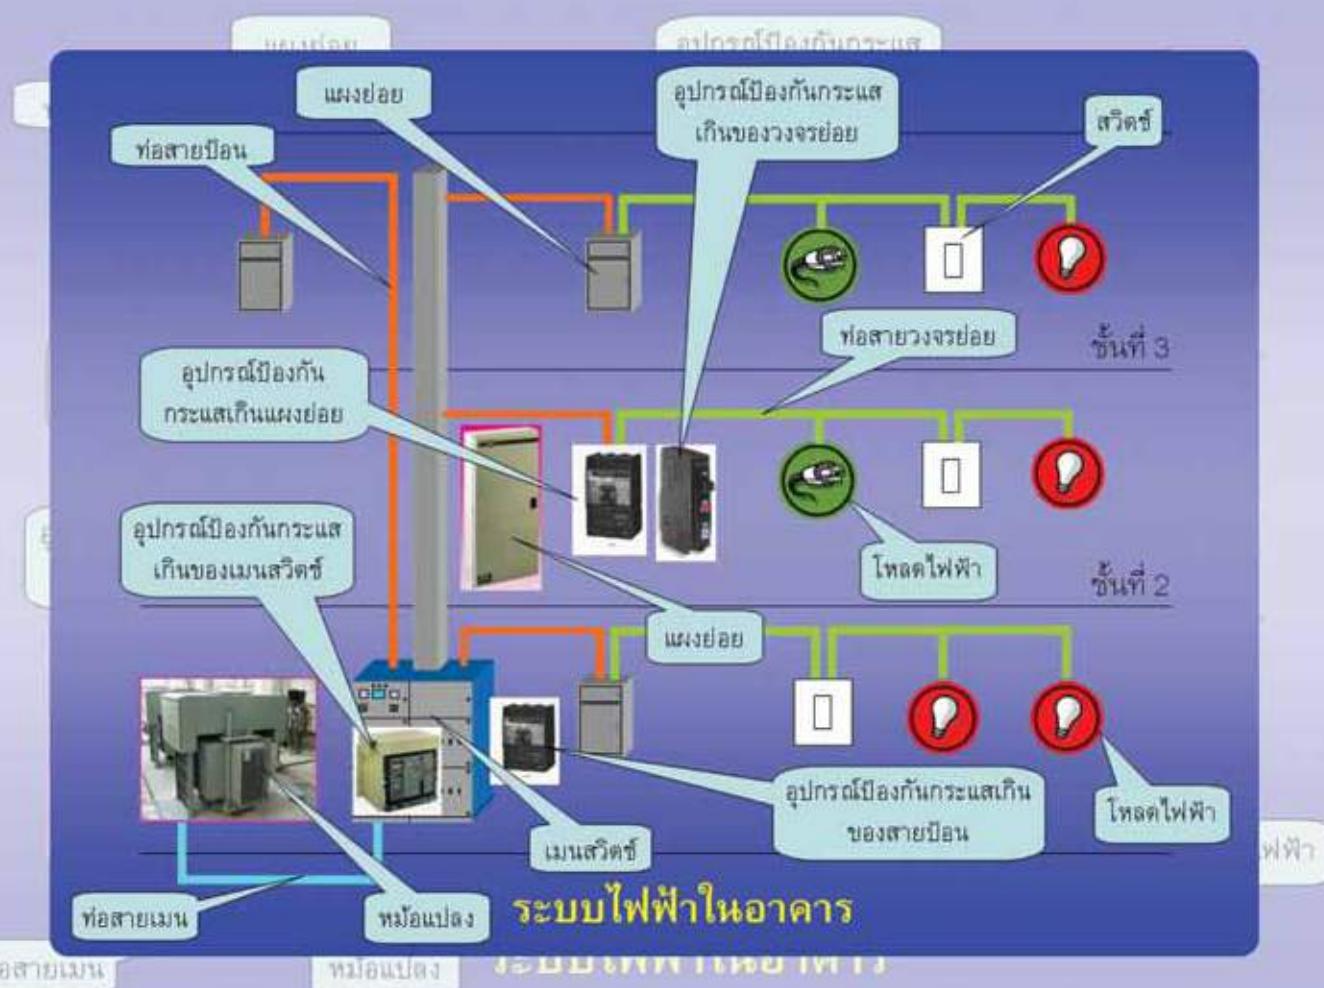

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2551





# มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป

มยผ. 4502-51

ISBN 978-974-16-5880-0

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 จำนวน 200 เล่ม

ส่วนลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปพิมพ์จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

## คำนำ

กรมไชยวิชาชีวการและผังเมืองมีการกิจที่ข้ากับงานด้านการพัฒนาเมือง และด้านการไชยวิชาชีวการ ซึ่งงานด้านการไชยวิชาชีวการจะครอบคลุมถึง การออกแบบ การออกแบบ การก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างอาคาร การก่อหนาดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแก่สาธารณะ และเมื่องคัวในปัจจุบันการก่อสร้างอาคารมีความก้าวหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยี ในเรื่องของวัสดุ การออกแบบ และการก่อสร้างมากกว่าในอดีตมาก กรมไชยวิชาชีวการและผังเมือง จึงจำเป็น ที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการออกแบบ การควบคุมงาน และการก่อสร้างให้สอดคล้องกับ ภาคในโลกในปัจจุบัน

สำหรับมาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไปฉบับนี้ กรมไชยวิชาชีวการและผังเมืองได้พัฒนา ปรับปรุงมาจาก มชช 402- 2531 มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน ของกรมไชยวิชาชีวการและผังเมืองและหน่วยงานต่างๆ สำหรับให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม หลักวิชาการ โดยกรมไชยวิชาชีวการและผังเมืองหวังเป็นอย่างอื่นว่า มาตรฐานที่จัดทำขึ้มนี้จะมีประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ร่างอิงเพื่อทำให้งานเดินสายไฟฟ้าได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน

(๒๕๖๑)  
(นายสมชาย ชุ่นรัตน์)

ผู้จัดทำ กรมไชยวิชาชีวการและผังเมือง

# สารบัญ

หน้า

## มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป (มยผ. 4502-51)

1. ขอบข่าย	1
2. นิยาม	1
3. ข้อกำหนด	1
4. การติดตั้ง	1
4.1 ตัวนำที่ต่างระบบกัน	1
4.2 การป้องกันความเสียหายทางกายภาพของสายเคเบิล	1
4.3 การติดตั้งสายเคเบิลฝังดิน	2
4.4 การป้องกันการผูกร่อง	3
4.5 ช่องเดินสายไฟฟ้าติดตั้งในที่เปิดโล่งซึ่งมีอุณหภูมิต่างกันมาก	3
4.6 การต่อลงดินของที่ล้อม	4
4.7 การต่อเนื่องกันทางไฟฟ้าของช่องเดินสายไฟฟ้าและที่ล้อมซึ่งเป็นโลหะ	4
4.8 การยึดติดกับที่	4
4.9 การต่อเนื่องกันทางกลของช่องเดินสายไฟฟ้าและสายเคเบิล	4
4.10 การต่อเนื่องกันทางกลและทางไฟฟ้าของตัวนำ	4
4.11 ปลายตัวนำในกล่องจุดต่อไฟฟ้าและกล่องสวิตช์	4
4.12 การเดินสายในท่อโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลาง และท่อโลหะบาง	4
4.13 การเดินสายในท่อโลหะอ่อน	6
4.14 การเดินสายในท่อโลหะแข็ง	6
4.15 การเดินสายในรางเดินสาย	7
4.16 การเดินสายเปิดหรือเดินลอยบนวัสดุชนวน	8
4.17 การเดินสายในบริเวณอันตราย	9
4.18 กล่องหรืออุปกรณ์ประกอบ	9
4.19 การเปลี่ยนวิธีเดินสายไฟฟ้าออกจากช่องเดินสายไฟฟ้าหรือสายเคเบิลที่มีเปลือกนอก	9
4.20 การร้อยสายเข้าในช่องเดินสายไฟฟ้า	9
4.21 การจับมือสายไฟฟ้าในช่องเดินสายไฟฟ้าแนวตั้ง	10
4.22 การป้องกันไม่ให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำในที่ล้อมหรือช่องเดินสายไฟฟ้า	10
4.23 การป้องกันไฟลาม	10
4.24 จำนวนตัวนำสูงสุดในท่อร้อยสายไฟฟ้า	11

4.25 การควบค่ายไฟฟ้า	11
4.26 การกำหนดเครื่องหมายของตัวนำในกรณีที่เดินสายในช่องเดินสายไฟฟ้า	11
4.27 ข้อกำหนดสายศูนย์สำหรับวงจรย่อย	11
5. เอกสารอ้างอิง	12

## มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป

### 1. ขอบข่าย

มาตรฐานนี้ เป็นข้อกำหนดที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์

### 2. นิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มยพ. 4501-51 "มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป"

### 3. ข้อกำหนด

สายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- (1) มอก.64 "มาตรฐานสายไฟฟ้าชนิดตัวนำทองแดงรีดเบ็ง ชนิดตีเกลียวเปลือย" ฉบับล่าสุด
- (2) มอก.85 "มาตรฐานสายไฟฟ้าชนิดตัวนำอะลูминิเนียมตีเกลียวเปลือย" ฉบับล่าสุด
- (3) มอก.86 "มาตรฐานสายไฟฟ้าชนิดตัวนำอะลูминิเนียมตีเกลียวเปลือยแกนเหล็ก" ฉบับล่าสุด
- (4) มอก. 11 "มาตรฐานสายไฟฟ้าชนิดตัวนำทองแดงกลมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอกโพลีไวนิลคลอไรด์" ฉบับล่าสุด
- (5) มอก.293 "มาตรฐานสายไฟฟ้าชนิดตัวนำอะลูминิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลีไวนิลคลอไรด์" ฉบับล่าสุด สำหรับสายไฟฟ้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมยังมิได้กำหนดมาตรฐานขึ้นใช้บังคับ ต้องเป็นสายไฟฟ้าที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

### 4. การติดตั้ง

#### 4.1 ตัวนำที่ต่างระบบกัน

- (1) ตัวนำที่ใช้กับระบบแรงดันระหว่างเฟสไม่เกิน 1,000 โวลต์ ทั้งระบบไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ อนุญาตให้ติดตั้งรวมกันอยู่ภายใต้ช่องเดินสายไฟฟ้าหรือที่ล้อมสำหรับเดินสายของบริภัณฑ์เดียวกันได้ ในเมื่อตัวนำเหล่านี้มีฉนวนที่เหมาะสมกับแรงดันของตัวนำที่มีแรงดันสูงที่สุดซึ่งรวมกันอยู่นั้น
- (2) สำหรับตัวนำที่ใช้กับแรงดันระหว่างเฟสเกิน 1,000 โวลต์ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งอยู่ร่วมกันในช่องเดินสายไฟฟ้าหรือที่ล้อมสำหรับเดินสายของบริภัณฑ์เดียวกันกับตัวนำที่ใช้กับแรงดันระหว่างเฟสไม่เกิน 1,000 โวลต์

#### 4.2 การป้องกันความเสียหายทางกายภาพของสายเคเบิล ในที่ซึ่งอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ ต้องมีการป้องกันของสายเคเบิลอย่างเพียงพอ ดังนี้

4.2.1 สายเคเบิลร้อยผ่านโครงสร้างไม้ หรือโครงสร้างอื่นที่คล้ายไม้ รูที่เจาะร้อยสายเคเบิลต้องเหลือเนื้อไม้ตรงริมไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร ถ้าหากว่า 30 มิลลิเมตร หรือเดินสายในช่องบาง ต้องป้องกันไม่ให้ตะปุหรือหมุดเกลียวถูกสายได้

4.2.2 การเดินสายที่เปลือกนอกไม่เป็นโลหะ ผ่านโครงโลหะที่เจาะเป็นช่องหรือรู ทั้งในบริเวณที่เปิดเผยหรือที่ซ่อนต้องมีบุชิ่งยาง ยึดติดกับช่องหรือรูเพื่อป้องกันสนวนของสายชำรุด

4.2.3 การเดินสายผ่านโครงสร้างอื่น ต้องมีปลอกที่เป็นสนวนไฟฟ้าส่วน หรือจัดทำรูให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันสนวนที่หุ้มสายเสียหาย

### 4.3 การติดตั้งสายเคเบิลฝังดิน

4.3.1 ข้อกำหนดขั้นต่ำสุดของการปิดทับสายเคเบิลชนิดฝังดินโดยตรง ท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือช่องเดินสายไฟฟ้าอย่างอื่นที่ได้รับการรับรองเพื่อจุดประสงค์นั้นแล้ว ต้องติดตั้งให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ค่าความลึกต่ำสุดสำหรับแรงดันระบุไม่เกิน 1,000 โวลต์ ข้อยกเว้น

(1) เมื่อใช้แผ่นคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ปิดทับตลอดความยาวและยื่นคลุมเลขถ้าหากว่าไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ให้ลดค่าในตารางที่ 1 ได้อีก 15 เซนติเมตร

(2) ท่อร้อยสายไฟฟ้า หรือช่องเดินสายไฟฟ้าอย่างอื่น ที่อยู่ใต้อาคารหรือใต้แผ่นคอนกรีตภายนอกอาคารที่หนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และยื่นคลุมท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือช่องเดินสายไฟฟ้าเลขถ้าหากว่าไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตรไม่ต้องเป็นไปตามตารางที่ 1

(3) บริเวณที่มีร่องตัวง่ายผ่านไม่ว่าเดินสายเคเบิลค่าวายไว้ได้ ๆ ต้องมีความลึกต่ำสุดไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร

(4) ในกรณีที่เป็นวงจรย่อยสำหรับท่อระบายน้ำซึ่งมีแรงดันไม่เกิน 300 โวลต์ และมีเครื่องป้องกันกระแสเกินขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ให้มีความลึกต่ำสุด 30 เซนติเมตรได้

(5) เมื่อสายเคเบิลเลี้ยวขึ้นบนเพื่อต่อสาย หรือเพื่อให้เข้าถึงได้ระยะความลึกให้ลดลงได้

(6) ทางวิ่งในสนามบินรวมทั้งบริเวณห้องห้ามข้างเคียงทางวิ่ง ให้มีความลึกต่ำสุดไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร โดยไม่ต้องใช้ช่องเดินสายไฟฟ้าหรือหุ้มคอนกรีต

(7) ช่องเดินสายไฟฟ้าที่ติดตั้งในหินแข็ง ให้มีความลึกน้อยกว่าที่กำหนดได้ถ้าปิดทับด้วยคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และคอนกรีตดังกล่าวต้องยันถึงผิวหินข้างล่าง

4.3.2 ส่วนที่เป็นโลหะห่อหุ้มสายเคเบิลได้แก่ ปลอก เปลือกนอก และช่องเดินสายไฟฟ้าที่เป็นโลหะ ต้องต่อเนื่องทางไฟฟ้าถึงกันเป็นอย่างดี และต่อลงดิน ที่ด้านทางและปลายทาง

4.3.3 สายเคเบิลใต้ดินที่ติดตั้งใต้อาคารต้องอยู่ในช่องเดินสายไฟฟ้า หากร้อยสายเคเบิลไปยังภายนอกอาคาร ช่องเดินสายไฟฟ้าต้องยื่นพื้นแนวผนังถ้าหากของอาคารออกไป

4.3.4 ตัวนำที่โผล่พื้นดินต้องอยู่ในที่ล้อม หรือในช่องเดินสายไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองเพื่อจุดประสงค์นั้น สำหรับช่องเดินสายไฟฟ้าที่ติดตั้งกับเสาไฟฟ้าต้องมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่า ท่อโลหะหนาปานกลาง และต้องโผล่เหนือดินถึงระดับสูงไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

4.3.5 สายเคเบิลได้ดินอนุญาตให้ต่อสายหรือต่อแยกสายในรางเดินสาย โดยไม่ต้องมีกล่องต่อสายได้ เมื่อการต่อหรือการต่อแยกนั้น ดำเนินการตามกรรมวิธี และใช้อุปกรณ์การต่อและการต่อแยกที่ได้รับการรับรอง

4.3.6 การกลบ วัสดุที่จะใช้กลบต้องง่ายต่อการบดอัดและต้องไม่มีสิ่งที่นำความเสียหายต่อห้องร้อยสายสายนอก

4.3.7 ช่องเดินสายไฟฟ้าที่ความชื้นอาจเข้าไปสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าซึ่งไม่มีคนวนหุ้ม ได้ต้องปิดผนึกที่ปลายทั้งสอง

4.3.8 เมื่อสายเคเบิลออกจากห้องร้อยสายไฟฟ้าไปฝั่งดินโดยตรงที่ปลายห้องที่ต้องมีปลอกป้องกันนวน

4.3.9 สายแกนเดียวของวงจรเดียวทั้งสายดิน (ถ้ามี) ต้องติดตั้งในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวทั้ง หรือเมื่อฝั่งดินโดยตรงต้องวางซิดกันในช่องเดินสายเดียวทั้ง

#### 4.4 การป้องกันการผุกร่อน

ช่องเดินสายไฟฟ้า เกราะหุ้มสาย เปลือกนอก กล่อง ตู้ ข้อโค้ง ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบและที่รองรับที่เป็นโลหะ ต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสมสมกับสภาพแวดล้อมที่สิ่งนั้นตั้งอยู่

4.4.1 สิ่งที่ทำด้วยโลหะ เช่น ห้องร้อยสายไฟฟ้า เกราะหุ้มสายไฟฟ้า เปลือกนอก กล่อง ตู้ ข้อโค้ง ข้องอ ข้อต่อ อุปกรณ์การประกอบ เครื่องจักร น็อต สกรู แหวนรอง เป็นต้น ยกเว้นส่วนที่เป็นเกลียว ต้องมีการป้องกันอย่างเหมาะสมมิให้ผุกร่อนทั้งภายในและภายนอก โดยเคลือบด้วยวัสดุที่ทนต่อการผุกร่อน เช่น สังกะสี แคดเมียมหรือสีเคลือบ เป็นต้น หากมีการป้องกันการผุกร่อนโดยใช้สีเคลือบแต่เพียงอย่างเดียว ห้ามใช้กานอกอาคาร หรือในที่เปียก สำหรับกล่องหรือตู้ที่มีระบบเคลือบผิวที่ได้รับการรับรองเป็นชนิดกันฝน ทนฝน หรือชนิดใช้กานอกอาคาร อนุญาตให้ติดตั้งภายนอกอาคารได้

4.4.2 ในสถานที่เปลี่ยนภายในอาคาร อาทิ โรงรีดนม โรงซักผ้า โรงงานบรรจุกระป๋อง และในที่มีการล้างพื้นหรือผนังบ่อยๆ หรือในที่ผนังเป็นวัสดุดัดความชื้น ระบบการเดินสายไฟฟ้าทั้งหมด รวมทั้งกล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อและสายเคเบิลทั้งหลายที่ใช้ในที่นั้น ต้องติดตั้งห่างจากผนังหรือผิวรองรับอย่างน้อย 6 มิลลิเมตร

#### 4.5 ช่องเดินสายไฟฟ้าติดตั้งในที่เปิดโล่งซึ่งมีอุณหภูมิต่างกันมาก

4.5.1 การปิดผนึก กรณีที่ส่วนของช่องเดินสายไฟฟ้าผ่านเข้าไปในที่มีอุณหภูมิต่างกันมาก เช่น ผ่านเข้าในห้องเย็นต้องมีการปิดผนึกช่องเดินสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอากาศหมุนเวียน ในช่องเดินสายไฟฟ้าจากที่ร้อนกว่าไปยังที่เย็นกว่า

4.5.2 ข้อต่อขยายตัว ช่องเดินสายไฟฟ้าต้องมีข้อต่อขยายตัวติดตั้งไว้ เพื่อการหดและการขยายตัว  
เนื่องจากอุณหภูมิ

4.6 การต่อลงดินของที่ล้อม

ช่องเดินสายไฟฟ้า กล่อง ตู้ เกราะหุ้มสายเคเบิล เปลือกสายเคเบิล และอุปกรณ์ประกอบที่เป็นโลหะ<sup>1</sup> ต้องต่อลงดิน

4.7 การต่อเนื่องกันทางไฟฟ้าของช่องเดินสายไฟฟ้าและที่ล้อมซึ่งเป็นโลหะ

ช่องเดินสายไฟฟ้า เกราะหุ้มสายเคเบิล และที่ล้อมซึ่งเป็นโลหะต้องต่อถึงกันด้วยโลหะให้เป็นตัวนำ ต่อเนื่องและต้องต่อถึงกันด้วย ตู้ อุปกรณ์ประกอบ จนกระทั่งการต่อเนื่องกันทางไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิผล ช่องเดินสายไฟฟ้าและการประกอบสายเคเบิลต้องยึดกันทางกลกับกล่องอุปกรณ์ประกอบ ตู้และที่ล้อมอื่น ๆ อย่างมั่นคง

4.8 การยึดติดกับที่

ช่องเดินสายมาตรฐาน สายเคเบิล กล่อง ตู้ และอุปกรณ์ประกอบ ต้องยึดติดกับที่อย่างมั่นคง

4.9 การต่อเนื่องกันทางกลของช่องเดินสายไฟฟ้าและสายเคเบิล

ช่องเดินสายไฟฟ้า เกราะหุ้มสายเคเบิล ทั้งที่เป็นโลหะ และอโลหะ ต้องตอกันอย่างต่อเนื่องระหว่างตู้ กล่อง อุปกรณ์ประกอบ หรือที่ล้อมหรือจุดต่อไฟฟ้า

4.10 การต่อเนื่องกันทางกลและทางไฟฟ้าของตัวนำ

4.10.1 ตัวนำต้องตอกันอย่างต่อเนื่องระหว่างจุดต่อไฟฟ้าและอุปกรณ์ เป็นต้น และต้องไม่มีจุดต่อ หรือจุดแยกอยู่ในช่องเดินสายไฟฟ้า ยกเว้นในร่างเดินสายแบบเปิดได้

4.10.2 ในระบบวงจรหลายสาย การต่อเนื่องของตัวนำที่มีการต่อลงดินต้องไม่ขาดจากกันเมื่อถอด อุปกรณ์ อาทิ เต้ารับ ขี้รับ หลอด

4.11 ปลายตัวนำในกล่องจุดต่อไฟฟ้าและกล่องสวิตช์

ความยาวของปลายตัวนำในกล่องจุดต่อไฟฟ้าและกล่องสวิตช์ต้องเหลือไว้ไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร สำหรับต่อเต้ารับ โคมไฟฟ้า สวิตช์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ยกเว้นตัวนำนั้น ไม่มีการต่อแยก

4.12 การเดินสายในท่อโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลาง และท่อโลหะบาง

4.12.1 ข้อกำหนดการติดตั้ง

4.12.1.1 ในสถานที่เปียก ท่อโลหะและส่วนประกอบที่ใช้ขัดท่อโลหะ เช่น สลักเกลียว (Bolt) สแตรป (Strap) ศกร (Screw) เป็นต้น ต้องเป็นชนิดที่ทนต่อการผุกร่อน

4.12.1.2 ปลายท่อที่ถูกตัดออกต้องลบคม เพื่อป้องกันไม่ให้บาดคนนวนของสาย การทำ เกลียวท่อต้องใช้เครื่องทำเกลียวชนิดปลายเรียว

- 4.12.1.3 ข้อต่อ (Coupling) และข้อต่อชี้ (Connector) ชนิดไม่มีเกลียวต้องต่อให้แน่น เมื่อฟังไนอิฐก่อหรือคอนกรีตต้องใช้ชนิดฝังในคอนกรีต (Concrete Tight) เมื่อติดตั้งในสถานที่เปียกต้องใช้ชนิดกันฝน (Rain Tight)
- 4.12.1.4 การต่อสาย ให้ต่อได้เฉพาะในกล่องต่อสายหรือกล่องจุดต่อไฟฟ้าที่สามารถเปิดออกได้สะดวก ปริมาตรของสายและจำนวน รวมทั้งหัวต่อสายเมื่อร่วมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 75 ของปริมาตรภายในกล่องต่อสายหรือกล่องจุดต่อไฟฟ้า
- 4.12.1.5 การติดตั้งท่อร้อยสายเข้ากับกล่องต่อสาย หรือเครื่องประดับการเดินท่อต้องจัดให้มีบุชชิงเพื่อป้องกันไม่ให้ชานวนหุ้มสายชำรุดยกเว้น กล่องต่อสายและเครื่องประดับการเดินท่อที่ได้ออกแบบเพื่อป้องกันการชำรุดของชานวนไว้แล้ว
- 4.12.1.6 ห้ามทำเกลียวกับท่อโลหะบาง
- 4.12.1.7 นุ่มดัดโค้งระหว่างจุดคงสายรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 360 องศา
- 4.12.2 ห้ามใช้ท่อโลหะขนาดฟังก์ชันโดยตรงหรือใช้ในระบบไฟฟ้าแรงสูง หรือที่ซึ่งอาจเกิดความเสียหายหลังการติดตั้ง
- 4.12.3 ห้ามใช้ท่อโลหะขนาดเล็กกว่า 15 มิลลิเมตร
- 4.12.4 จำนวนสายสูงสุด ต้องเป็นไปตามตารางที่ 3, 4 และ 5
- 4.12.5 การติดตั้งใต้ดินต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 4.3
- 4.12.6 ท่อที่ขนาดใหญ่กว่า 15 มิลลิเมตร หากร้อยสายชนิดไม่มีปลอกตะกั่ว รัศมีดัดโค้งด้านในของท่อต้องไม่น้อยกว่า 6 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ ถ้าเป็นสายไฟฟ้าชนิดมีปลอกตะกั่ว รัศมีดัดโค้งด้านในต้องไม่น้อยกว่า 10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ สำหรับท่อขนาด 15 มิลลิเมตร หากร้อยสายชนิดไม่มีปลอกตะกั่ว รัศมีดัดโค้งด้านในของท่อต้องไม่น้อยกว่า 8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ และถ้าเป็นสายไฟฟ้าชนิดมีปลอกตะกั่ว รัศมีดัดโค้งด้านในต้องไม่น้อยกว่า 12 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ การดัดโค้งต้องไม่ทำให้ท่อชำรุดเสียหาย
- 4.12.7 ต้องติดตั้งระบบห่อให้เสร็จก่อน จึงทำการเดินสายไฟฟ้า
- 4.12.8 การเดินสายด้วยท่อโลหะ ไปยังบริภัณฑ์ไฟฟ้า ควรเดินด้วยท่อโลหะโดยตลอดและช่วงต่อสายเข้าบริภัณฑ์ไฟฟ้าควรเดินด้วยท่อโลหะอ่อน หรือใช้วิธีการอ่อนตามที่เหมาะสม
- 4.12.9 ห้ามใช้ท่อโลหะเป็นตัวนำสำหรับต่อลงดิน
- 4.12.10 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้า ให้ใช้ค่ากระแสตามตารางที่ 9 และ 10 และตัวคูณลดค่ากระแสเนื่องจากมีจำนวนสายหลายเส้นในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันตามตารางที่ 8
- 4.12.11 ห่อร้อยสายต้องยึดกับที่ให้มั่นคงด้วยอุปกรณ์จับยึดที่เหมาะสม โดยมีระยะห่างระหว่างจุดจับยึดไม่เกิน 3.0 เมตร และห่างจากกล่องต่อสาย หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่เกิน 0.9 เมตร

#### 4.13 การเดินสายในท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

- 4.13.1 ลักษณะการใช้งานต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อดังนี้
- 4.13.1.1 ในสถานที่แห้ง
  - 4.13.1.2 ในที่เข้าถึงได้ และเพื่อป้องกันสายจากความเสียหายทางกายภาพ หรือเพื่อการเดินช่องสาย
  - 4.13.1.3 ให้ใช้สำหรับเดินเข้าบริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือกล่องต่อสายและความยาวไม่เกิน 2 เมตร
- 4.13.2 ห้ามใช้ท่อโลหะอ่อนในกรณีดังต่อไปนี้
- 4.13.2.1 ในปล่องลิฟต์หรือปล่องขนของ
  - 4.13.2.2 ในห้องแบตเตอรี่
  - 4.13.2.3 ในบริเวณอันตราย นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  - 4.13.2.4 ฝังในดินหรือฝังในคอนกรีต
  - 4.13.2.5 ห้ามใช้ในสถานที่เปียก นอกจากจะใช้สายไฟฟ้าชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการติดตั้ง และในการติดตั้งท่อโลหะอ่อนต้องป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในช่องร้อยสายที่ท่อโลหะอ่อนนี้ต่ออยู่
- 4.13.3 ห้ามใช้ท่อโลหะอ่อนที่มีขนาดเล็กกว่า 15 มิลลิเมตร ยกเว้นท่อโลหะอ่อนที่ประกอบมากับขัวหลอดไฟและมีความยาวไม่เกิน 1.80 เมตร
- 4.13.4 จำนวนสายไฟฟ้าสูงสุดในท่อโลหะอ่อนต้องเป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 3, 4 และ 5
- 4.13.5 อนุมัติโดยระหว่างจุดดึงสายรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 360 องศา
- 4.13.6 ต้องติดตั้งระบบห่อให้เสร็จก่อน จึงทำการเดินสายไฟฟ้า
- 4.13.7 ห้ามใช้ท่อโลหะอ่อนเป็นตัวนำสำหรับต่องคิน
- 4.13.8 ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์จับยึดต้องไม่เกิน 1.50 เมตร และห่างจากกล่องต่อสายหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่เกิน 0.30 เมตร
- 4.13.9 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 8, 9 และ 10

#### 4.14 การเดินสายในท่อโลหะแข็ง (Rigid Nonmetallic Conduit)

ท่อโลหะแข็งและเครื่องประกอบการเดินท่อต้องใช้วัสดุที่เหมาะสม ทนต่อความชื้นสภาวะอากาศ และสารเคมี สำหรับท่อที่ใช้เหนือคินต้องมีคุณสมบัติ้านเปลวเพลิง (Flame-Retardant) ทนแรงกระแทกและแรงอัด ไม่บิดเบี้ยว เพราะความร้อนภายในตัวสภาวะที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งาน ในสถานที่ใช้งานซึ่งท่อร้อยสายมีโอกาสสูญเสียและโดยตรงต้องใช้ท่อร้อยสายชนิดทนต่อแสงแดด สำหรับท่อที่ใช้ได้คินวัสดุที่ใช้ต้องทนความชื้น ทนสารที่ทำให้ผุกร่อนและมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนแรงกระแทกได้โดยไม่เสียหาย ถ้าใช้ฝังคินโดยตรงโดยไม่มีคอนกรีตหุ้ม วัสดุที่ใช้ต้องสามารถทนน้ำหนักกดที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการติดตั้งได้

4.14.1 อนุญาตให้ใช้ห่อโลหะแข็งในกรณีดังต่อไปนี้

4.14.1.1 เดินช่องในผนัง พื้นและเพดาน

4.14.1.2 ในบริเวณที่ทำให้เกิดการผุกร่อนและเกี่ยวข้องกับสารเคมีถ้าห่อและเครื่องประกอบการเดินท่อได้ออกแบบไว้สำหรับใช้งานในสภาพดังกล่าว

4.14.1.3 ในที่เปียกหรือชื้นซึ่งได้จัดให้มีการป้องกันน้ำเข้าไปในห่อ

4.14.1.4 ในที่เปิดโล่ง (Exposed) ซึ่งไม่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ

4.14.1.5 การติดตั้งได้ดินโดยต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 4.3

4.14.2 ห้ามใช้ห่อโลหะแข็งในกรณีดังต่อไปนี้

4.14.2.1 ในบริเวณอันตราย นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

4.14.2.2 ใช้เป็นเครื่องแขวนและจับยึดดวงโคม

4.14.2.3 อุณหภูมิโดยรอบหรืออุณหภูมิใช้งานของสายเกินกว่าอุณหภูมิของห่อที่ระบุไว้

4.14.2.4 ในโรงมหรสพ นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

4.14.3 เมื่อเดินท่อเข้ากล่องหรือส่วนประกอบอื่นๆ ต้องจัดให้มีบุชชิงหรือมีการป้องกันไม่ให้คนวานของสายชำรุด

4.14.4 ห้ามใช้ห่อโลหะแข็งที่มีขนาดเล็กกว่า 15 มิลลิเมตร

4.14.5 จำนวนสายไฟฟ้าในห่อ โลหะแข็งต้องไม่เกินตามที่กำหนดในตารางที่ 3, 4 และ 5

4.14.6 หมุดดักโถงระหว่างจุดดึงสายรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 360 องศา

4.14.7 ต้องติดตั้งระบบห่อให้เสร็จก่อน จึงทำการเดินสายไฟฟ้า

4.14.8 ขนาดกระเส้นของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 8, 9 และ 10

#### 4.15 การเดินสายในรางเดินสาย (Wireways)

อนุญาตให้ใช้รางเดินสายได้เฉพาะการติดตั้งในที่เปิดโล่ง (Exposed) ยกเว้นการติดตั้งในพื้นที่ปิดที่สามารถเข้าถึงได้เพื่อการตรวจสอบและการบำรุงรักษาตลอดความยาวของรางเดินสาย ถ้าติดตั้งภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดกันฝน (Rain Tight) และต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไม่เสียรูปภายหลังการติดตั้งและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

4.15.1 ห้ามใช้รางเดินสายในบริเวณที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ ในบริเวณที่มีໄอิที่ทำให้ผู้กร่อน หรือในบริเวณอันตราย นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

4.15.2 พื้นที่หน้าตัดของตัวนำและจำนวนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นที่หน้าตัดภายในรางเดินสาย

4.15.3 ขนาดกระเส้นของสายในรางเดินสายให้ใช้ค่ากระเส้นเดียวกันกับกรณีห่อ โลหะตามตารางที่ 9 (ค) หรือ ตารางที่ 10 (ข) โดยไม่ต้องใช้ตัวคูณลดกระเส้นรึของจำนวนสายตามตารางที่ 8 หาก

ตัวนำที่มีกระแสไฟรวมกันไม่เกิน 30 เส้น ตัวนำในวงจรลัญญาณ หรือวงจรควบคุมที่อาจมีกระแสไฟ流ในช่วงระยะเวลาสั้น ไม่ถือว่าเป็นตัวนำที่มีกระแสไฟ

- 4.15.4 จุดปลายร่างเดินสายต้องปิด
  - 4.15.5 ร่างเดินสายต้องจับยึดอย่างมั่นคงแข็งแรงทุกระยะ ไม่เกิน 1.50 เมตร แต่ยอมให้จุดจับยึดห่างมากกว่า 1.50 เมตร ได้ในกรณีที่จำเป็น แต่ต้องไม่เกิน 3.00 เมตร
  - 4.15.6 ร่างเดินสายในแนวตั้งต้องจับยึดอย่างมั่นคงแข็งแรงทุกระยะ ไม่เกิน 4.50 เมตร ห้ามมีจุดต่อเกินหนึ่งจุด ในแต่ละระยะจับยึด จุดจับยึดต้องห่างจากปลายร่างเดินสายไม่เกิน 1.50 เมตรด้วย
  - 4.15.7 ห้ามต่อร่างเดินสายตรงจุดที่ผ่านผนังหรือพื้น
  - 4.15.8 อนุญาตให้ต่อสายไฟพาโนลี่ในส่วนที่สามารถเปิดออก และเข้าถึงได้สะดวกตลอดเวลาเท่านั้น และพื้นที่หน้าตัดของตัวนำ และวนวนรวมทั้งหัวต่อสายรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่หน้าตัดภายในของร่างเดินสาย ณ จุดต่อสาย
  - 4.15.9 ห้ามใช้ร่างเดินสายเป็นตัวนำสำหรับต่อลงดิน
  - 4.15.10 ในร่างเดินสายตรงตำแหน่งที่ต้องมีการตัด งอสาย เช่น ปลายทาง ตำแหน่งที่มีท่อร้อยสายเข้า-ออกร่างเดินสาย ต้องจัดให้มีที่ว่างสำหรับตัดงอสายอย่างเพียงพอ และมีการป้องกันไม่ให้มีล้วนคุณภาพที่อาจบาดสายได้
  - 4.15.11 การเดินสายในแนวตั้งต้องมีการจัดยึดสายตามที่กำหนดในข้อ 4.21
- 4.16 การเดินสายเปิดหรือเดินลอย (Open Wiring) บนวัสดุบน屋
- การเดินสายเปิดบนวัสดุบน屋 หมายถึง วิธีการเดินสายแบบเปิด โล่ง โดยใช้ตุ้มหรือลูกกลิ้งเพื่อการจับยึด สายที่ใช้ต้องเป็นสายแกนเดียวและต้องไม่ถูกปิดบังด้วยโครงสร้างของอาคาร
- 4.16.1 อนุญาตให้ใช้การเดินสายเปิดบนวัสดุบน屋ภายในอาคาร ได้เฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม และงานแสดงสินค้าเท่านั้น
  - 4.16.2 ต้องมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ ตามที่กำหนดในข้อ 4.2 และสายที่ยึดเกาะไปกับผนังหรือกำแพงต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
  - 4.16.3 การเดินสายในสถานที่ซึ่งเปียกหรือมีไอที่ทำให้เกิดการผุกร่อนต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สายไฟฟ้า
  - 4.16.4 สายที่ใช้ต้องเป็นสายหุ้มฉนวน ยกเว้น สายที่จ่ายไฟฟ้าให้บ้านจั่นชนิดเคลื่อนที่ได้บนราง
  - 4.16.5 การเดินสายเปิดบนวัสดุบน屋ภายในอาคาร ให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 6
  - 4.16.6 วัสดุบน屋สำหรับการเดินสายต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
  - 4.16.7 การเดินสายเปิดบนวัสดุบน屋ยกเว้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- 4.16.7.1 การเดินสายบนตุ้มให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 6 โดยมีข้อเพิ่มเติมคือ ถ้าเดินผ่านในที่โล่ง ขนาดสายต้องไม่เล็กกว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตร และระยะระหว่างจุดจับขึ้นสายไม่เกิน 5.0 เมตร
- 4.16.7.2 การเดินสายบนลูกถักวายภายนอกอาคารให้เป็นไปตามที่กำหนดใน ตารางที่ 7
- 4.16.8 สายไฟฟ้าซึ่งติดตั้งบนตุ้มหรือลูกถักวายจะต้องยึดกับผวนที่รองรับให้มั่นคง ในกรณีที่ใช้ลวดผูกสาย (Tie Wire) ให้ใช้ชนิดที่มีผวนที่ทนแรงดันเทียบเท่าผวนของสายไฟฟ้านี้ ในกรณีที่อาจจะสัมผัสได้โดยพลังผลอ
- 4.17 การเดินสายในบริเวณอันตราย  
การเดินสายในบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหม้หรือเกิดการระเบิด เนื่องจากก๊าซ ไอ หรือของเหลวที่ติดไฟได้ ฝุ่นที่เผาไหม้ได้ เช่น ไยหรือของที่ติดไฟได้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ฉบับล่าสุด เรื่อง บริเวณอันตราย
- 4.18 กล่องหรืออุปกรณ์ประกอบ  
ต้องติดตั้งกล่องหรืออุปกรณ์ประกอบที่จุดแยกสายไฟฟ้า จุดต่อไฟฟ้า สวิตช์ ชุมสาย หรือ จุดดึงสายสำหรับห่อร้อยสายไฟฟ้าหรือช่องเดินสายไฟฟ้าชนิดอื่น ยกเว้นจุดต่อไฟฟ้าในร่างเดินสายไฟฟ้าที่ปิดได้ หรือโคมไฟฟ้าที่ใช้เป็นช่องเดินสายไฟฟ้าในตัว
- 4.19 การเปลี่ยนวิธีเดินสายไฟฟ้าออกจากช่องเดินสายไฟฟ้า หรือสายเคเบิลที่มีเปลือกนอก
- 4.19.1 ต้องใช้กล่องหรือบริภัณฑ์สาย ที่มีรูแยกสำหรับตัวนำแต่ละเส้น เมื่อต้องการเปลี่ยนการเดินสายเป็นระบบเดินสายเปิดหรือซ่อน
- 4.19.2 อนุญาตให้ใช้ปลอกแทนกล่อง หรือกล่องปลายสายที่ปลายช่องเดินสายไฟฟ้า เข้าสู่ด้านหลังของแผงสวิตช์แบบเปิด หรืออุปกรณ์อื่นซึ่งคล้ายคลึงกัน ปลอกที่ใช้ต้องเป็นผวน นอกจากจะใช้กับตัวนำที่มีเปลือกตะกั่ว
- 4.20 การร้อยสายเข้าในช่องเดินสายไฟฟ้า
- 4.20.1 ต้องติดตั้งช่องเดินสายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จก่อนจะร้อยสายไฟฟ้า นอกจากที่เป็นช่องเดินสายไฟฟ้าแบบมีฝาปิดได้
- 4.20.2 ห้ามร้อยสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายไฟฟ้า เว้นแต่จะมีการป้องกันทางกายภาพ จากสภาพอากาศ และงานทางกลต่าง ๆ ซึ่งอาจทำความเสียหายแก่สายไฟฟ้าได้
- 4.20.3 หากมีการใช้ลวดดึงสาย ให้ทำการติดตั้งห่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วจึงร้อยลวดดึงสาย
- 4.20.4 ก่อนร้อยสายไฟฟ้า ต้องทำความสะอาดช่องเดินสายไฟฟ้าและสายไฟฟ้า ด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อช่องเดินสายไฟฟ้า และสายไฟฟ้า
- 4.20.5 ขณะร้อยสายไฟฟ้า ต้องใช้วัสดุหล่อลื่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อช่องเดินสายไฟฟ้าและสายไฟฟ้า

#### 4.21 การจับยึดสายไฟฟ้าในช่องเดินสายไฟฟ้าแนวตั้ง

4.21.1 ช่วงจับยึดสูงสุด สายไฟฟ้าในช่องเดินสายไฟฟ้าแนวตั้งต้องมีการจับยึดที่จุดยอดของช่องเดินสายไฟฟ้า และต้องมีการจับยึดเป็นช่วง ๆ ห่างกันไม่เกินตามที่กำหนดใน ตารางที่ 2 ข้อยกเว้น

- (1) ถ้าระยะตามแนวตั้งน้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะที่กำหนดในตารางที่ 2 ไม่ต้องจับยึด
- (2) สายเคเบิลหุ้มเกราะเหล็กต้องจับยึดที่จุดสุดยอด ด้วยตัวอุปกรณ์จับยึดที่ยึดกับเกราะเหล็ก และต้องจัดให้มีอุปกรณ์นิรภัยกันลื่นติดตั้งปลายล่าง พร้อมทั้งใช้อุปกรณ์จับยึดแบบลิ่มเพื่อป้องกันการขยายตัวของสายเคเบิลเมื่อมีโหลด

#### 4.21.2 วิธีการจับยึดทำได้ดังต่อไปนี้

4.21.2.1 ใช้อุปกรณ์จับยึด ถ้าการจับยึดวนของสายเคเบิลแข็งแรง ไม่เพียงพอ ต้องจับยึดที่ตัวนำด้วย

4.21.2.2 ใส่กล่องเป็นระยะ และใช้อุปกรณ์จับยึดที่เป็นวนยึดตัวนำ เพื่อรับน้ำหนักสายเคเบิลและกล่องนี้ต้องมีฝาปิด

4.21.2.3 ในกล่องต่อสาย ถ้ามีการอสายเคเบิลจากแนวตั้ง ไปในแนวรวมเป็นระยะ ไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลาง ของสายเคเบิล สายเคเบิลนั้นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดที่เป็นวนยึดให้แน่น ไม่น้อยกว่า 2 จุด โดยมิช่วงจับยึดในแนวตั้งห่างกันไม่เกินร้อยละ 20 ของระยะที่กำหนดไว้ใน ตารางที่ 2

4.21.2.4 โดยวิธีอื่นซึ่งให้ผลเท่าเทียมกัน

#### 4.22 การป้องกันไม่ให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำในที่ล้อมหรือช่องเดินสายไฟฟ้า

4.22.1 เมื่อตัวนำไฟฟ้ากระแสลับติดตั้งในที่ล้อมหรือช่องเดินสายไฟฟ้าที่เป็นโลหะ ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความร้อนที่โลหะ เนื่องจากการเหนี่ยวนำโดยใส่ตัวนำทุกเฟสรวมทั้งสายศูนย์และสายดินรวมกันไว้ในช่องเดินสายไฟฟ้า หรือที่ล้อมเดียวกัน

4.22.2 เมื่อตัวนำเดี่ยวของวงจรผ่านทะลุโลหะ ที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก จะต้องให้มีผลของการเหนี่ยวนำน้อยที่สุด โดยตัดร่องให้ถึงกันระหว่างรูแท่ลงรูที่ร้อยสาย หรือร้อยสายทุกเส้นของวงจรผ่านผนังวนที่มีขนาดใหญ่มากพอที่จะให้สายร้อยผ่านครบถ้วนทุกเส้น หรือโดยวิธีอื่นซึ่งให้ผลเท่าเทียมกัน

#### 4.23 การป้องกันไฟลาม

ในการที่มีลักษณะเป็นการป้องกันไฟลาม การติดตั้งไฟฟ้าต้องมีการป้องกันไม่ให้ไฟลามผ่านผนังกันไฟ ผนังกันไฟ ผนังกัน เพดานและพื้น ช่องว่างกลวง ปล่องแนวตั้ง ท่อ ระบบอากาศ หรือท่อลมของระบบปรับอากาศ

#### 4.24 จำนวนตัวนำสูงสุดในท่อร้อยสายไฟฟ้า

ตัวนำสูงสุดในท่อร้อยสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตาม ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 ในกรณีตัวนำที่ร้อยสายไฟฟ้า มีขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายไฟฟ้าต่างกัน ต้องเป็นไปตาม ตารางที่ 5

#### 4.25 การควบสายไฟฟ้า

สายไฟฟ้านำพื้นที่หน้าตัดตั้งแต่ 50 ตารางมิลลิเมตรขึ้นไป ให้ใช้ควบໄได้ แต่ทั้งนี้ตัวนำแต่ละชุดต้อง มีความยาวเท่ากัน เป็นวัสดุอย่างเดียวกัน การต่อปลายแบบเดียวกันพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน นวนชนิด เดียวกันและถ้าเดินในช่องเดินสายไฟฟ้า หรือเป็นสายเคเบิลชนิดมีเปลือกนอก ต้องมีลักษณะทาง กายภาพเหมือนกันด้วย

#### 4.26 การกำหนดเครื่องหมายของตัวนำ ในกรณีที่เดินสายในช่องเดินสายไฟฟ้า

4.26.1 สายสูนย์หรือสายนิวทรัลต้องใช้สายที่มีนวนหุ้มสีเทาอ่อนหรือสีขาว

4.26.2 ตัวนำสำหรับต่อลงดินเพื่อความปลอดภัยของบริภัณฑ์ ต้องใช้สายที่มีนวนหุ้มสีเขียวหรือ เกี้ยวແຄນเหลืองและอาจใช้ตัวนำเปลือยໄได้

4.26.3 ตัวนำไม่ต่อลงดินทุกเส้น ต้องใช้สายที่มีนวนหุ้มและมีสีแตกต่างไปจากสายสูนย์ ในกรณี ระบบไฟฟ้าสามเฟสให้ใช้สีดำในเฟสที่หนึ่ง สีแดงในเฟสที่สอง และสีน้ำเงินในเฟสที่สาม ในกรณีระบบไฟฟ้าเฟสเดียวให้ใช้สีดำ และตัวนำต่อลงดินรวมทั้งสายแต่ละเฟสต้องมี เครื่องหมายแสดงเฟสไว้อย่างถาวรสัดเจน

##### ข้อยกเว้น

อาจใช้ตัวนำที่มีนวนหุ้มสีเดียวกันทุกตัวนำในวงจร ได้ ถ้าที่ปลายสายหั้งสองข้างและส่วนที่ ผ่านกล่องต่อสาย กล่องแยกสาย กล่องดึงสาย มีเครื่องหมายแสดงไว้อย่างถาวร ชัดเจน

#### 4.27 ข้อกำหนดสายสูนย์สำหรับวงจรย่อย

4.27.1 สำหรับแผงย่อยระบบ 1 เฟส

4.27.1.1 ต้องมีสายสูนย์ของแต่ละวงจร ห้ามใช้สายสูนย์ร่วมกัน

4.27.1.2 ขนาดความจุกระแสไฟฟ้าของสายสูนย์ต้องไม่น้อยกว่าสายเฟส

4.27.2 สำหรับแผงย่อยระบบ 3 เฟส

ในกรณีที่โหลดของวงจรย่อยเป็น 1 เฟส วงรย่อยหลายวงจะใช้สายสูนย์ร่วมได้ต่อเมื่อ

4.27.2.1 วงรย่อยที่ใช้สายสูนย์ร่วมกันแต่ละชุดต้องไม่เกิน 3 วงร และต่างเฟสกัน

4.27.2.2 ขนาดความจุกระแสไฟฟ้าของสายสูนย์ร่วมต้องไม่น้อยกว่าสายเฟสที่โอดที่สุดใน ชุดนั้น

## 5. เอกสารอ้างอิง

- 5.1 แนวทางการออกแบบระบบสายส่งและจ่ายไฟฟ้า, วสท.
- 5.2 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545
- 5.3 มอก.11 เล่ม 1-2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
- 5.4 มอก.11 เล่ม 2-2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบ
- 5.5 มอก.11 เล่ม 3-2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งภาระ
- 5.6 มอก.11 เล่ม 4-2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งภาระ
- 5.7 มอก.11 เล่ม 5-2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน
- 5.8 มอก.11 เล่ม 101-2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป
- 5.9 มอก.216-2524 ห้องวิเคราะห์แบบสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
- 5.10 มอก.770-2533 ห้องเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า
- 5.11 มอก.2133-2545 ห้องเหล็กกล้าอ่อนเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟฟ้า
- 5.12 วสท. 2002-49 มาตรฐานระบบแข็งเหตุเพลิงไหม้
- 5.13 วสท. 2003-43 มาตรฐานการป้องกันไฟฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง
- 5.14 วสท. 2004-44 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน
- 5.15 IEC 60364-1 Electrical installations of buildings – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions

**ตารางที่ 1 ค่าความลึกต่ำสุดสำหรับแรงดันระบุไม่เกิน 1000 โวลต์  
(ข้อ 4.3.1)**

วิธีที่	วิธีการเดินสายไฟฟ้า	ค่าความลึกต่ำสุด (เมตร)
1	สายเคเบิลชนิดฟังค์ชันโดยตรง	0.60
2	สายเคเบิลฟังค์ชันโดยตรงและมีแผ่นกอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร วางอยู่หนึ่งสาย	0.45
3	ท่อโลหะหนาและหนาปานกลาง	0.15
4	ท่อโลหะหนาซึ่งได้รับการรับรองให้ฟังค์ชันโดยตรงได้โดยไม่ต้องมีกอนกรีตหุ้ม เช่น ท่อเอชวีพีอี และ ท่อพีวีซี	0.45
5	ท่อไขทิน หุ้มกอนกรีตเสริมเหล็ก	0.45
6	ท่อร้อยสายไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งได้รับการรับรองแล้ว*	0.45

\* ช่องเดินสายไฟฟ้า ที่ได้รับการรับรองให้ฟังค์ชันได้โดยมีกอนกรีตหุ้ม ต้องหุ้มด้วยกอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร

**ตารางที่ 2 ช่วงจับยึดสูงสุดสำหรับตัวนำในช่องเดินสายไฟฟ้าแนวตั้ง  
(ข้อ 4.21.2)**

ขนาดพื้นที่หน้าตัดของตัวนำทองแดง (ตารางมิลลิเมตร)	ระยะห่างไม่เกิน (เมตร)
ไม่เกิน 50	30
70-120	24
150-185	20
240	15
300	12
เกินกว่า 300	10

ตารางที่ 3 จำนวนสูงสุดของสายแกนเดียวหุ้มฉนวนไม่มีเปลือกนอก มอก.11- 2531 ตารางที่ 4  
 (THW) ในท่อร้อยสายไฟฟ้า  
 (ข้อ 4.12.4, 4.13.4, 4.14.5)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด ของสายไฟฟ้า (ตารางมิลลิเมตร)	จำนวนสูงสุดของสายแกนเดียวหุ้มฉนวนไม่มีเปลือกนอก มอก.11- 2531 ในท่อร้อยสายไฟฟ้า											
	ขนาดระบุของท่อร้อยสายไฟฟ้า (มิลลิเมตร)											
	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150
1	7	13	20	33	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	6	11	17	28	44	-	-	-	-	-	-	-
2.5	4	8	13	22	34	-	-	-	-	-	-	-
4	3	5	9	15	23	36	-	-	-	-	-	-
6	2	4	7	12	19	29	-	-	-	-	-	-
10	1	3	4	7	12	19	32	-	-	-	-	-
16	1	1	3	5	9	14	23	36	-	-	-	-
25	1	1	1	3	5	9	15	23	29	-	-	-
35	-	1	1	3	4	7	12	19	24	30	-	-
50	-	-	1	1	3	5	9	14	17	21	34	-
70	-	-	1	1	2	4	7	10	13	16	26	37
95	-	-	1	1	1	3	5	7	10	12	19	27
120	-	-	-	1	1	2	4	6	8	10	16	23
150	-	-	-	1	1	1	3	5	7	8	13	19
185	-	-	-	-	1	1	2	4	5	6	10	15
240	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	8	12
300	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	6	10
400	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	8
500	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6

ตารางที่ 4 จำนวนสูงสุดของสายแกนเดียวหุ้มลวดนวนมีเปลือกนอก มอก.11- 2531 ตารางที่ 6  
 (NYY ชนิดแกนเดียว) ในท่อร้อยสายไฟฟ้า  
 (ข้อ 4.12.4, 4.13.4, 4.14.5)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด ของสายไฟฟ้า (ตารางมิลลิเมตร)	จำนวนสูงสุดของสายแกนเดียวหุ้มลวดนวนมีเปลือกนอก มอก.11- 2531 ในท่อร้อยสายไฟฟ้า											
	ขนาดระบุของท่อร้อยสายไฟฟ้า (มิลลิเมตร)											
	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150
1	1	1	3	5	8	12	21	33	-	-	-	-
1.5	1	1	2	4	7	11	19	30	-	-	-	-
2.5	1	1	2	4	7	10	17	26	33	-	-	-
4	1	1	1	3	6	9	15	23	29	36	-	-
6	-	1	1	3	5	8	13	21	26	33	-	-
10	-	1	1	2	4	6	11	17	22	27	-	-
16	-	1	1	1	3	5	10	15	19	23	36	-
25	-	1	1	1	3	4	8	12	15	19	29	-
35	-	-	1	1	1	3	6	10	12	15	24	35
50	-	-	1	1	1	3	5	8	11	13	21	31
70	-	-	-	1	1	2	4	7	8	11	17	24
95	-	-	-	1	1	1	3	5	7	8	13	19
120	-	-	-	1	1	1	3	4	6	7	11	17
150	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	9	13
185	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	7	11
240	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	6	9
300	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	7
400	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6
500	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4

**ตารางที่ 5 พื้นที่หน้าตัดสูงสุดของสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายไฟฟ้า**

(ข้อ 4.12.4, 4.13.4, 4.14.5, 4.24)

จำนวนสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายไฟฟ้า	พ.ก.หน้าตัดของสายไฟฟ้าจนถึงเปลือกนอกร่วมกันไม่เกิน (ร้อยละของพื้นที่หน้าตัดท่อ)
1	53
2	31
มากกว่า 2	40

**ตารางที่ 6 การเดินสายเปิดหรือเดินลอยบนวัสดุชนวนภายในอาคาร**

(ข้อ 4.16.5, 4.16.7.1)

การติดตั้ง	ระยะสูงสุดระหว่างจุดจับยึดสาย (เมตร)	ระยะห่างต่ำสุดระหว่าง (เมตร)		ขนาดสายใหญ่สุด (ตารางมิลลิเมตร)
		สายไฟฟ้า	สายไฟฟ้ากับสิ่งปลูกสร้าง	
บนตู้ม	2.5	0.10	0.025	50
บนลูกฟุ้ง	5.0	0.15	0.05	ไม่กำหนด

**ตารางที่ 7 การเดินสายเปิดหรือเดินลอยบนลูกฟุ้งภายนอกอาคาร**

(ข้อ 4.16.7.2)

ระยะสูงสุดระหว่างจุดจับยึดสาย (เมตร)	ระยะห่างต่ำสุดระหว่าง (เมตร)		ขนาดสายเล็กสุด (ตารางมิลลิเมตร)
	สายไฟฟ้า	สายไฟฟ้ากับสิ่งปลูกสร้าง	
ไม่เกิน 10	0.15	0.05	2.5
11 - 25	0.20	0.05	4
26 - 40	0.20	0.05	6

**ตารางที่ 8 ตัวคูณลดค่ากระแสเนื่องจากจำนวนสายหลายเส้นในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกัน**  
**(ข้อ 4.12.10, 4.13.9, 4.14.8, 4.15.3)**

จำนวนสาย	ตัวคูณ
4-6	0.82
7-9	0.72
10-20	0.56
21-30	0.48
31-40	0.44
เกิน 40	0.38

ข้อยกเว้น

(1) สายไฟฟ้าที่มีระบบแรงดันไฟฟ้าต่างกัน ซึ่งวงสายไว้ในช่องเดินสายเดียวกัน ให้ใช้ตัวคูณเพื่อลดขนาดกระแสไฟฟ้าสายสำหรับวงจรกำลัง วงจรแสงสว่างและวงจรควบคุมที่มีโหลดต่อเนื่อง

(2) สำหรับสายส่วนที่อยู่ในนิปเพล (Nipple) และนิปเพลมีความยาวไม่เกิน 0.60 เมตร ไม่ต้องใช้ตัวคูณลดขนาดกระแส

(3) สำหรับสายใต้ดินส่วนที่เข้าหรือออกจากช่องรั้งเดินสาย (Cable Trench) ซึ่งอยู่ภายนอกอาคาร และมีจำนวนสายหรือแกนไม่เกิน 4 เส้น และมีการป้องกันทางกายภาพด้วยท่อร้อยสายชนิดโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลางหรือท่อโลหะ ซึ่งท่อส่วนที่อยู่เหนือผิวดินมีความยาวไม่เกิน 3 เมตร ไม่ต้องใช้ตัวคูณลดขนาดกระแส

หมายเหตุ การนับจำนวนสายในช่องเดินสายไฟฟ้าตามตารางที่ 8

ถ้ามีสายในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันมากกว่า 3 เส้น (สายเคเบิลหลายแกนให้ถือว่าจำนวนแกนคือจำนวนเส้น) โดยไม่นับตัวนำสำหรับต่อลงดินให้ใช้ตัวคูณลดค่าขนาดกระแสสำหรับตารางที่ 9 และ 10 ตามตารางที่ 8 และมีข้อกำหนดเพิ่มเติมของตัวนำนิวทรัลดังนี้

(1) ไม่ต้องนับตัวนำนิวทรัลของระบบ 3 เฟส ซึ่งได้ออกแบบให้มีโหลดสมดุล แต่บางขณะมีกระแสไม่สมดุล ให้ผลผ่าน

(2) ให้นับตัวนำนิวทรัลด้วยในระบบ 3 เฟส ซึ่งโหลดส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) ประกอบด้วยโหลดชนิดปล่อยประจุ (Electric Discharge) เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ อุปกรณ์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล (Data Processing) หรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันที่ทำให้เกิดกระแสอาร์มอนิกในตัวนำนิวทรัล

ตารางที่ 9 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2531 อุณหภูมิตัวนำ  $70^{\circ}\text{C}$   
 ขนาดแรงดัน 300 หรือ 750 โวลท์ อุณหภูมิโดยรอบ  $40^{\circ}\text{C}$  (สำหรับ ก-ค) และ  $30^{\circ}\text{C}$  (สำหรับ ง-จ)  
 (ข้อ 4.12.10, 4.13.9, 4.14.8, 4.15.3)

ขนาดสาย (ตร.ซม.)	ขนาดกระแส (A)				
	ลักษณะการใช้งาน				
	ก	ข	ค	ง	จ
0.5	9	8	8	7	10
1.0	14	11	11	10	15
1.5	17	15	14	13	18
2.5	23	20	18	17	24
4	31	27	24	23	32
6	42	35	31	30	42
10	60	50	43	42	58
16	81	66	56	54	77
25	111	89	77	74	103
35	137	110	95	91	126
50	169	-	119	114	156
70	217	-	148	141	195
95	271	-	187	180	242
120	316	-	214	205	279
150	364	-	251	236	322
185	424	-	287	269	370
240	509	-	344	329	440
300	592	-	400	373	508
400	696	-	474	416	599
500	818	-	541	469	684
					516
					623

- หมายเหตุ 1)  $D =$  เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟฟ้า  
 2) ชนิดของตัวนำและรูปแบบการติดตั้งให้คุณตามตารางที่ 9 ก  
 3) อุณหภูมิโดยรอบต่างจาก 40 องศาเซลเซียส (สำหรับวิธีการเดินสาย ก-ค) หรือ 30 องศาเซลเซียส (สำหรับวิธีการเดินสาย ง และ จ) ให้คูณค่าขนาดกระแสด้วยตัวคูณลดดังตารางที่ 9 ง

ตารางที่ 9 ก ชนิดของตัวนำและรูปแบบการติดตั้ง

(ตารางที่ 9)

วิธีการเดินสาย	รูปแบบการติดตั้ง	ชนิดของตัวนำและรูปแบบการติดตั้ง
ก		สายแกนเดียวหุ้มฉนวนเดินในอากาศ
ข		สายแบบหุ้มฉนวนมีเปลือกเดินเกาะผนัง
ค		สายแกนเดียวหุ้มฉนวนไม่เกิน 3 เส้น หรือ สายหุ้มฉนวนมีเปลือกไม่เกิน 3 แกน เดินในท่อในอากาศในท่อฟ้างในผนังปูนจาน หรือในท่อในฝ้าเพดาน
ง		สายแกนเดียวหุ้มฉนวนไม่เกิน 3 เส้น หรือ สายหุ้มฉนวนมีเปลือกไม่เกิน 3 แกน เดินในท่อฟ้างเดิน
ง		สายแกนเดียวหุ้มฉนวนมีเปลือกไม่เกิน 3 เส้น หรือสายหุ้มฉนวนมีเปลือกไม่เกิน 3 แกน ฝังเดินโดยตรง

ตารางที่ 9 ข ตัวคูณลดขนาดกระ杂质สำหรับอุณหภูมิโดยรอบต่างๆ

(ตารางที่ 9)

อุณหภูมิโดยรอบ (องศาเซลเซียส)	ตัวคูณ	
	วิธีเดินสาย ก-ค	วิธีเดินสาย ง และ จ
21-25	-	1.06
26-30	-	1
31-35	1.08	0.94
36-40	1	0.87
41-45	0.91	0.79
46-50	0.82	0.71
51-55	0.71	-
56-60	0.58	-

ตารางที่ 10 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลีเอทธิลีน อุณหภูมิตัวนำ  $90^{\circ}\text{C}$

ขนาดแรงดัน  $600\text{ V}$  อุณหภูมิโดยรอบ  $40^{\circ}\text{C}$  ( สำหรับเดินสายในอากาศ )

และ  $30^{\circ}\text{C}$  ( สำหรับการเดินสายใต้ดิน )

(ข้อ 4.12.10, 4.13.9, 4.14.8)

ขนาดสาย ( ตร.ม. )	ขนาดกระแส (A)				
	ลักษณะการใช้งาน				
	ก	ข	ค		ง
	สายเดี่ยวเดิน ในอากาศ	สายเดี่ยว 3 เส้น เดินในท่อโลหะ ในอากาศ	สายเดี่ยว 3 เส้นเดินในท่อ	ฟังดิน	สายเดี่ยวไม่เกิน 3 เส้นหรือ สายหลายแกนไม่เกิน 3 แกน
			ท่อโลหะ	ท่อโลหะ	ฟังดินโดยตรง
2.5	36	25	31	28	44
4	47	33	41	36	57
6	60	42	52	46	71
10	82	56	70	61	94
16	110	76	93	81	122
25	148	100	123	107	156
35	184	123	151	130	187
50	224	153	184	156	221
70	286	191	230	197	270
95	356	239	285	241	325
120	417	275	329	277	368
150	481	322	380	318	413
185	559	368	436	363	466
240	672	440	518	430	539
300	782	510	615	501	607
400	921	604	734	586	687
500	1080	686	855	685	773

หมายเหตุ อุณหภูมิโดยรอบต่างจาก  $40\text{ องศาเซลเซียส}$  ( สำหรับการเดินสายในอากาศ ) หรือ  $30\text{ องศาเซลเซียส}$  ( สำหรับการเดินสายใต้ดิน ) ให้คูณค่าขนาดกระแสด้วยตัวคูณลด ดังตารางที่ 10 ก

**ตารางที่ 10 ก ตัวคูณลดขนาดกระแสงสำหรับอุณหภูมิโดยรอบต่างๆ  
(ตารางที่ 10)**

อุณหภูมิโดยรอบ (องศาเซลเซียส)	ตัวคูณ	
	การเดินสายในอาคาร	การเดินสายต่อดิน
21-25	-	1.04
26-30	-	1
31-35	1.05	0.96
36-40	1	0.91
41-45	0.95	0.87
46-50	0.89	0.82
51-55	0.84	-
56-60	0.78	-

**ตารางที่ 11 ระยะห่างในการติดตั้งระบบไฟฟ้ากับระบบสื่อสาร**

ชนิดของการติดตั้ง	ระยะห่างต่ำสุด (มิลลิเมตร)		
	ไม่มีแผ่นกัน หรือ มีแผ่นกันที่ไม่ใช้โลหะ	แผ่นกันที่เป็น อะคริลิเนียม	แผ่นกันที่เป็นเหล็ก
สายไฟฟ้าที่ไม่มีชีล์ด์ กับสายเคเบิล ระบบสารสนเทศที่ไม่มีชีล์ด์	200	100	50
สายไฟฟ้าที่ไม่มีชีล์ด์ กับสายเคเบิล ระบบสารสนเทศที่มีชีล์ด์(1)	50	20	5
สายไฟฟ้าที่มีชีล์ด์ กับสายเคเบิล ระบบสารสนเทศที่ไม่มีชีล์ด์	30	10	2
สายไฟฟ้าที่มีชีล์ด์ กับสายเคเบิล ระบบสารสนเทศที่มีชีล์ด์(1)	0	0	0

- หมายเหตุ 1) สายเคเบิลระบบสารสนเทศที่มีชีล์ด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน EN 50288  
 2) สายเคเบิลระบบสารสนเทศ ไม่ควรติดตั้งอยู่ใกล้กัน กับหลอดชนิดปล่อยประจุ (Electric Discharge) (เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น) หากจำเป็นต้องติดตั้งใกล้กันต้องมีระยะห่าง  
 จากกันไม่น้อยกว่า 130 มิลลิเมตร

ตารางที่ 12 จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าตารางที่ 4 (สาย THW) ในรางเดินสาย (Wireways)

ขนาด (mm <sup>2</sup> )	จำนวนสายสูงสุดของสายตารางที่ 4 (สาย THW) ในรางเดินสาย							
	50x50 2"x2"	50x100 2"x4"	75x100 3"x4"	100x100 4"x4"	150x100 6"x4"	150x150 6"x6"	200x200 8"x8"	200x300 8"x12"
1.0	52	-	-	-	-	-	-	-
1.5	44	88	-	-	-	-	-	-
2.5	34	68	103	-	-	-	-	-
4	23	47	70	94	-	-	-	-
6	18	37	56	75	-	-	-	-
10	12	24	36	49	73	-	-	-
16	9	18	27	36	54	81	-	-
25	5	11	17	23	34	51	92	-
35	4	9	14	19	28	43	76	-
50	3	6	10	13	20	31	55	83
70	2	5	7	10	15	23	42	63
95	1	3	5	7	11	17	31	47
120	1	3	5	6	10	15	26	40
150	1	2	4	5	8	12	22	33
185	1	2	3	4	6	9	17	26
240	-	1	2	3	5	7	13	20
300	-	1	2	2	4	6	11	16
400	-	1	1	2	3	5	9	13
500	-	-	1	1	2	3	7	10

หมายเหตุ

- พื้นที่หน้าตัดรวมของสายไฟฟ้าไม่เกิน 20% พื้นที่หน้าตัดรางเดินสาย
- ตัวนำที่มีกระแสไฟรวมกันไม่เกิน 30 เส้น ไม่ต้องใช้ตัวคูณลดกระแสเรื่องจำนวนสาย

**คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา  
เรื่อง มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป**

1. นายเอกวิทย์ ถิรพร	รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	ประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย กิจจารีก	ผู้อำนวยการสำนักวิสาหกรรมโครงสร้างและงานระบบ	กรรมการ
3. นายมนต์ชัย ศุภมาร์คภักดี	วิศวกรวิชาชีพ 9 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค.	กรรมการ
4. นายนพ ใจนานวานิช	วิศวกรวิชาชีพ 9 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค.	กรรมการ
5. นายวิเชียร ชนสุกานุจน์	วิศวกรโยธา 8 สวค.	กรรมการ
6. นายวิสุทธิ์ เรืองสุขวรรณ	วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค.	กรรมการ
7. นายเสถียร เจริญเหรี้ยง	วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สนอ.	กรรมการ
8. นายสุธี ปันไพสิฐ	วิศวกรไฟฟ้า 8 วช สวค.	กรรมการ
9. นางนนิษฐา ส่งสกุลชัย	วิศวกรโยธา 8 วช สวค.	กรรมการ
10. นายไพบูลย์ นนทศุข	นักวิชาการพัสดุ 8 ว กค.	กรรมการ
11. นางอภิญญา จ่าวัง	วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค.	กรรมการ
12. นายครรชิต ชิตสุริyanich	วิศวกรเครื่องกล 7 วช สวค.	กรรมการ
13. นายกนก สุจิตรสัญชัย	วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการและเลขานุการ	

**คณะที่ปรึกษา เรื่อง มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป**

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

**หัวหน้าคณะ:**

นายวิวัฒน์ คุลวงศ์วิทย์ สมาคมวิศวกร ออกแบบ และปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย

**คณะทำงาน:**

ผศ. ดร. ปฐมทัศน์ จิระเดชะ สมาคมวิศวกร ออกแบบ และปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย

นายชาญชาญ โพธิสาร สมาคมวิศวกร ออกแบบ และปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย

ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล สมาคมไฟฟ้าและแสงสว่างแห่งประเทศไทย

นายอภิศักดิ์ เจริญกัณฑ์รากุล ที่ปรึกษาประจำบริษัทฯ

**กรมโยธาธิการและผังเมือง**  
**สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ**  
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400  
โทร. 0-2299-4813 โทรสาร 0-2299-4797